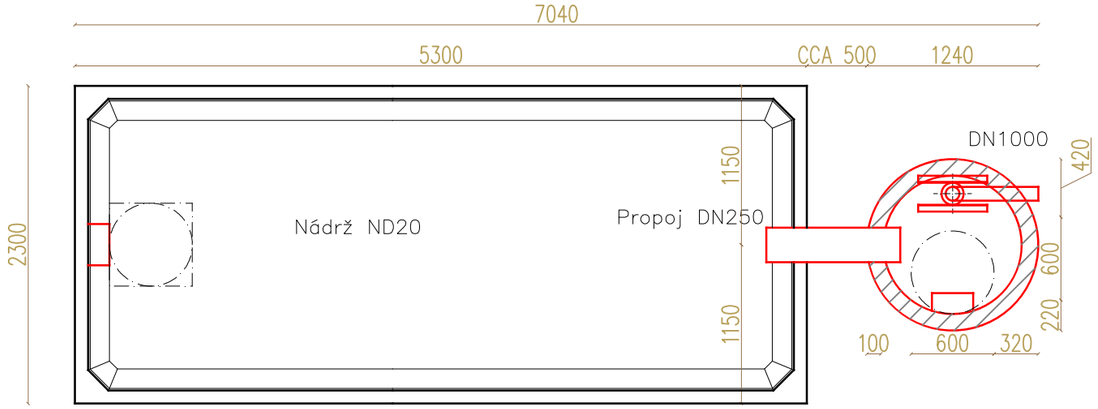

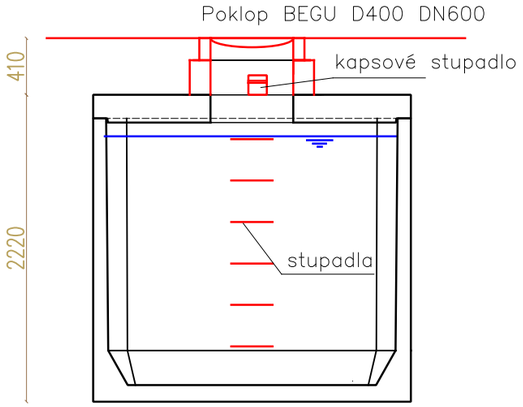

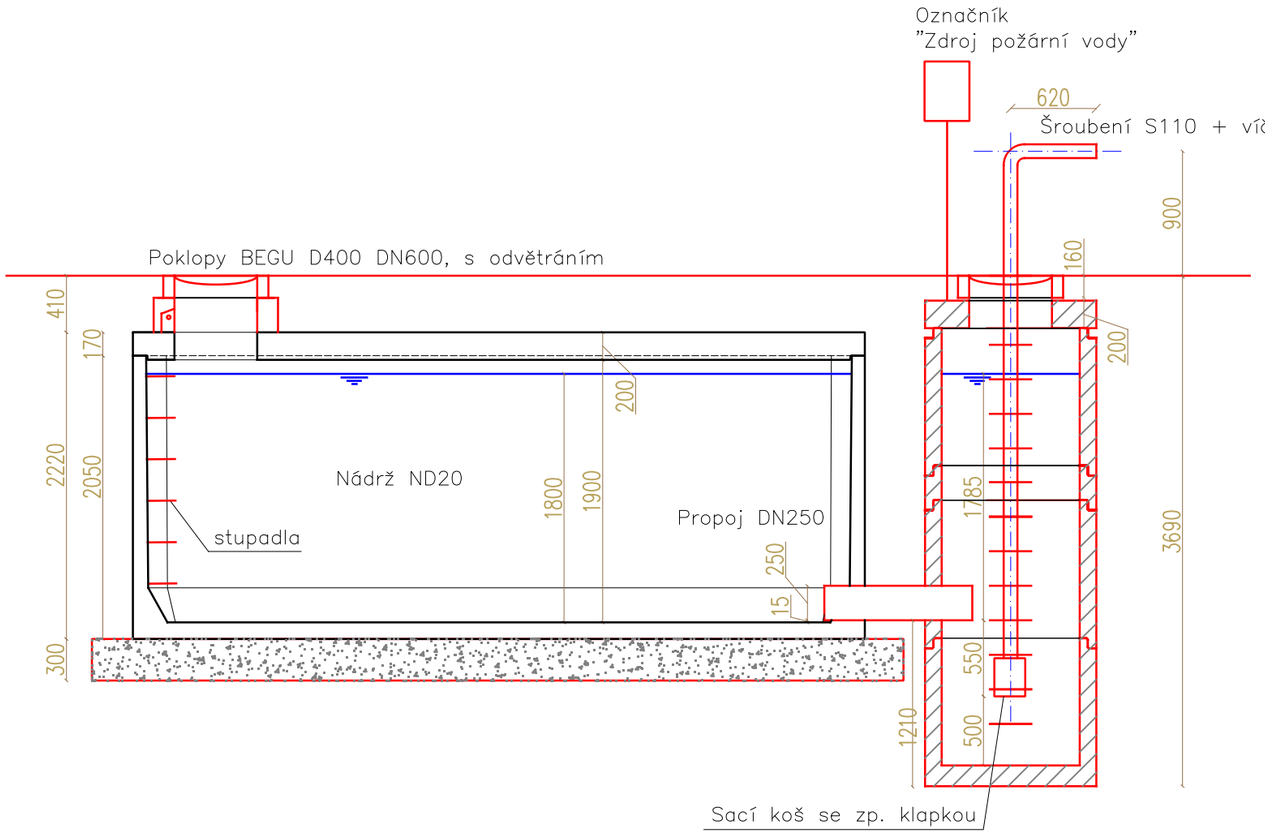

Užitný objem nádrž ND20 je 18,8 m3
Užitný objem šachty DN1000 je 1,4 m3

Celkový užitný objem požární nádrže = 18,8 + 1,4 = 20,2 m3

Objem nádrže = 19,9 m3; hmonost dílu se dnem = 12,4t;

Strop Sn – pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 150mm; hmotnost = 6,1t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm.
Sestavy nádrží se ukládají na betonovou podkladní desku.

VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK
KONTROLOVAL	
datum 11/2016	
měřítko	
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU

db betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312
www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz

objekt:
Požární nádrž 20 m3 - rozměrové schéma

ČÍSLO VÝKRESU: XY