
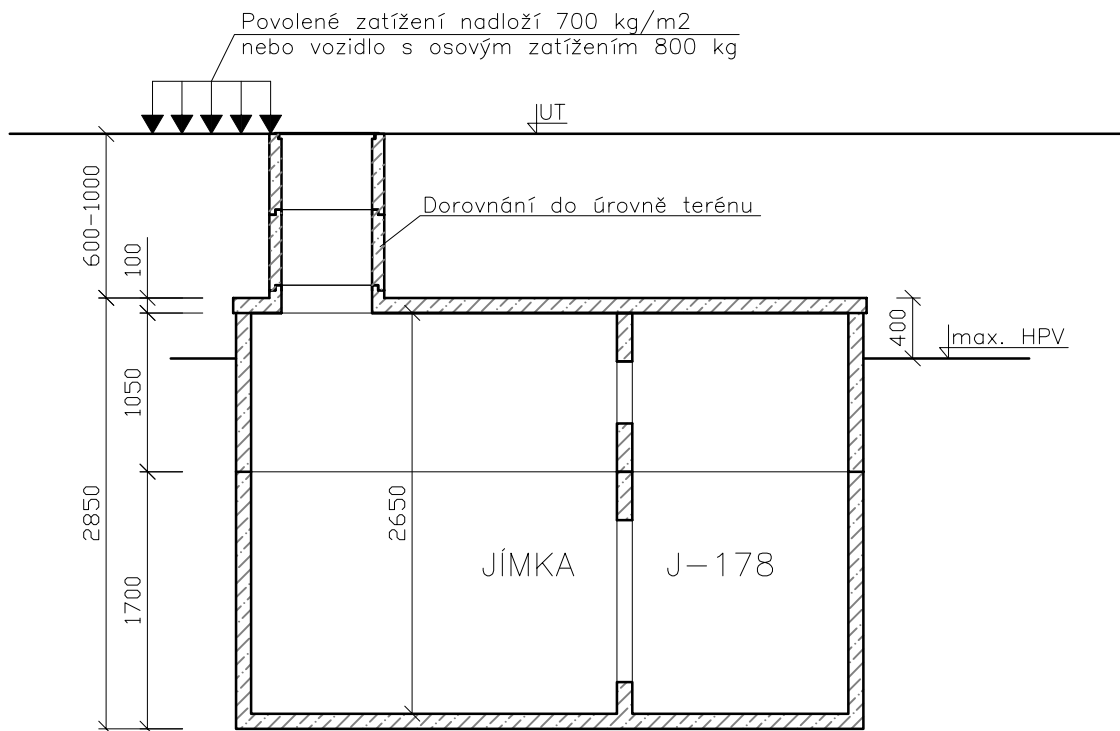



VÝKRES JÍMKA J-178

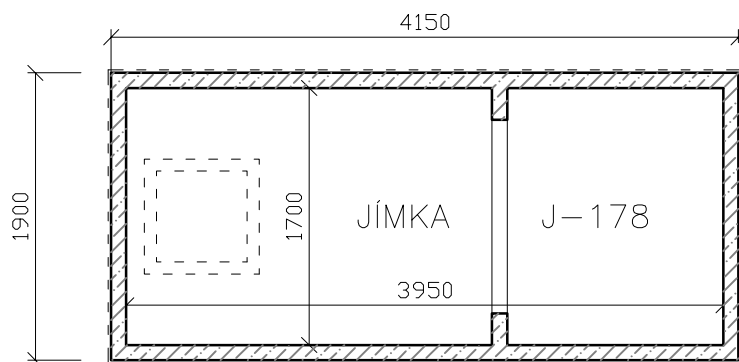

Objem nádrže J-178 = 17,8 m³; váha dílu se dnem = 7,1t; váha stropu = 1,8t
váha dílu bez dna = 3,2t

Nádrže jsou dimenzovány pro užité zatížení 700 kg/m²,
bebo přejezdňé vozidly o maximálním kolovém zatížením 800kg.

Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovaným do roviny vrstvou písku tl. cca 10 cm.

VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	 db betonové jímky s.r.o. Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL	BOHUSLAV DVOŘÁČEK	
datum	11.10.2011	
měřitko	1 : 50	
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: BETONOVÁ JÍMKA - J-178		ČÍSLO VÝKRESU 9.0