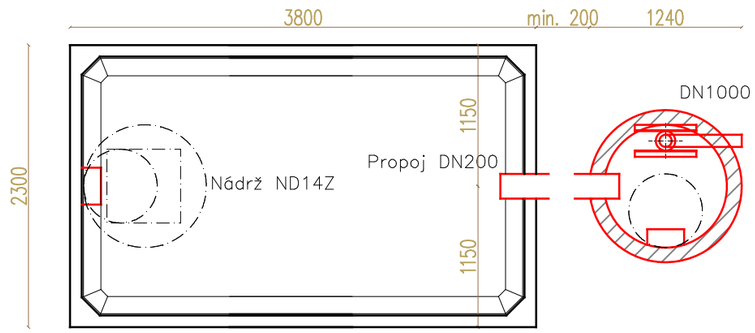

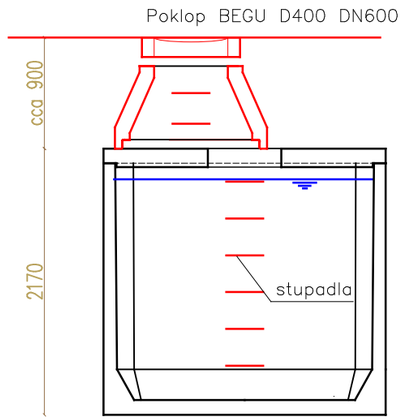

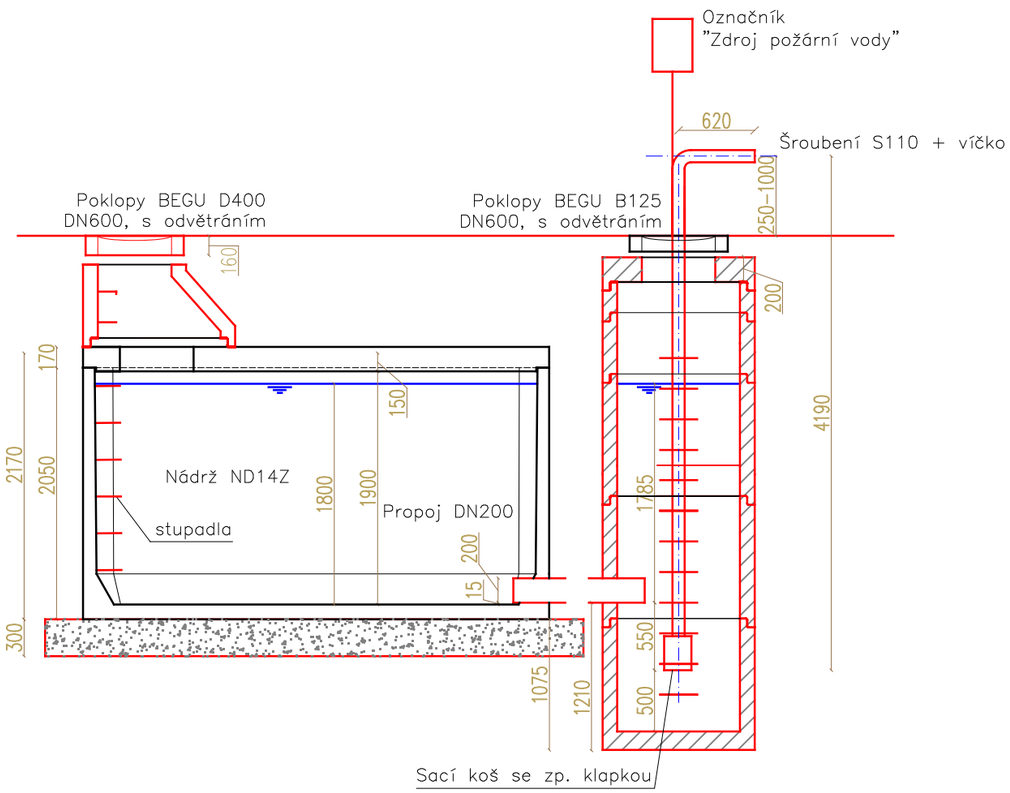

Užitný objem nádrž ND14 je 13,4 m3
Užitný objem šachty DN1000 je 1,4 m3

Celkový užitný objem požární nádrže = 13,4 + 1,4 = 14,8 m3

Objem nádrže = 13,9 m3; hmonost dílu se dnem = 10,21t;

Strop ZS – pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 200mm; hmotnost = 4,5t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	db betonové jímky s.r.o. Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL		
datum 11/2016	Lukáš Dvořáček	
měřítko		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: Požární nádrž 14 m3 - rozměrové schéma		ČÍSLO VÝKRESU XY