
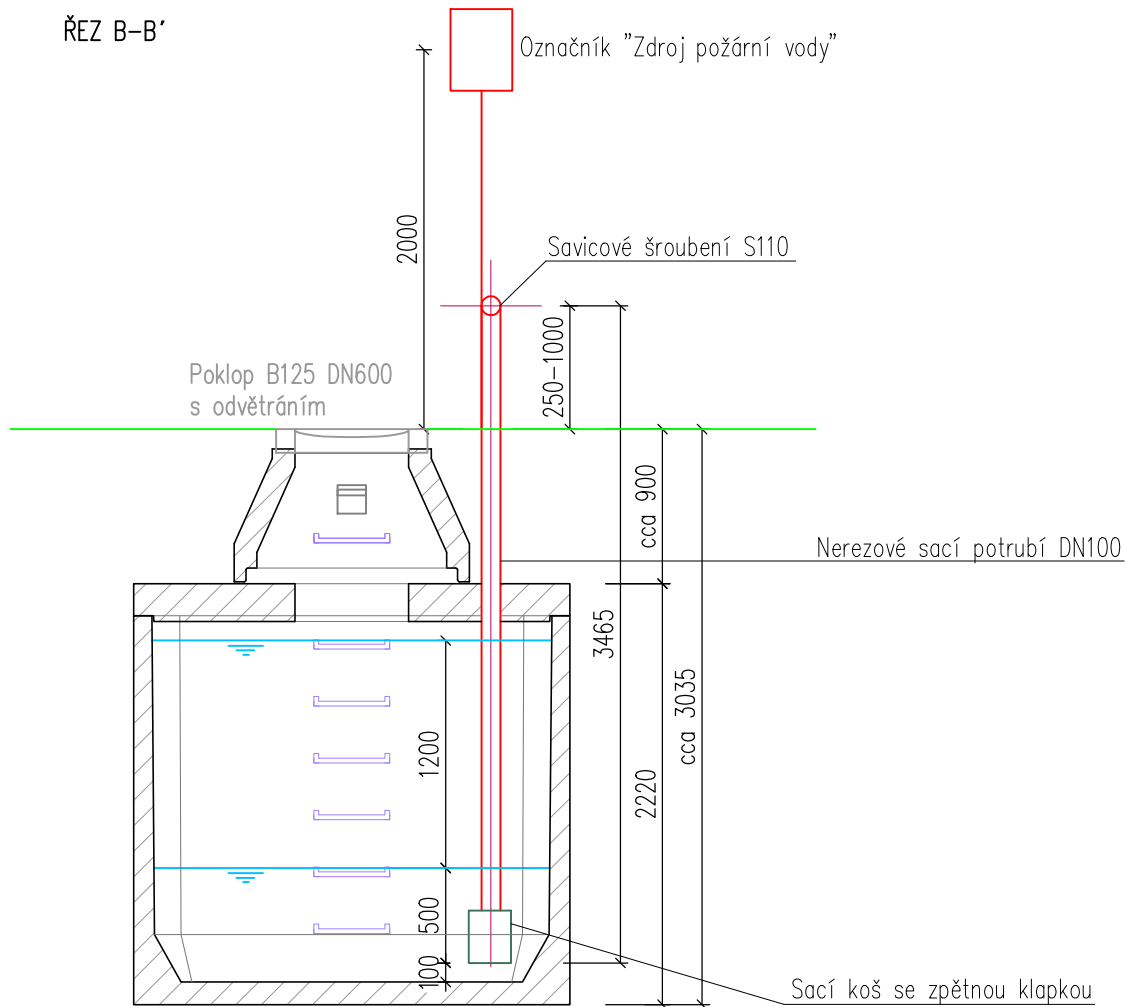
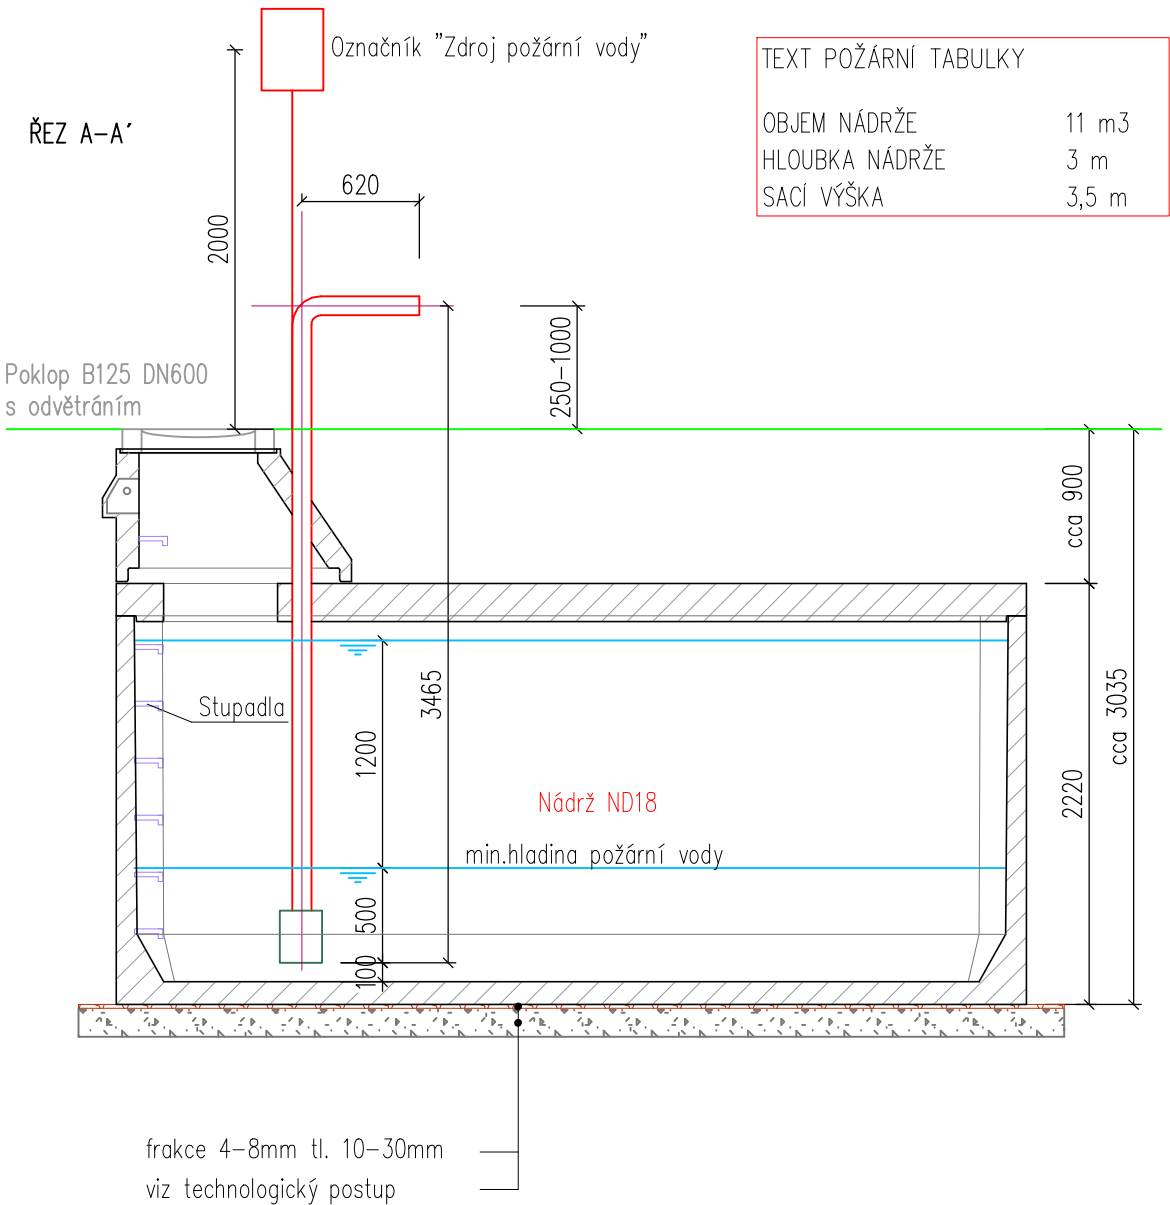


Požární nádrž 11m3, ND18, B125

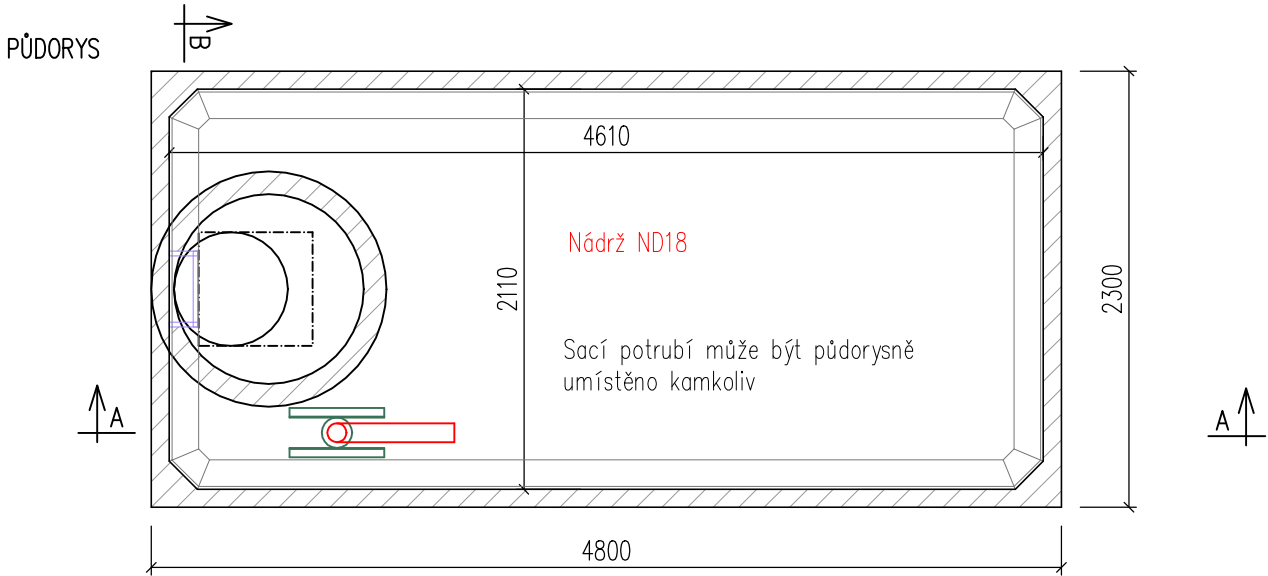

POZNÁMKA

beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2
krytí výztuže 30 mm

Užitný objem nádrže ND18 = objem požární vody je 11,7 m3.

Hmotnost dna nádrže ND18 12t
Hmotnost stropu ND18S 5,5t

Strop je dimenzován pro přejezd osobních vozidel při vrstvě zásypu v rozmezí 0,5 až 1,5 m.

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výrobce.

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 db betonové jímky s.r.o. Střibná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
datum 5/2024		
měřitko 1 : 35		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: Požární nádrž 11 m3, ND18, B125 - schéma tvaru		ČÍSLO VÝKRESU