



Požární nádrž 12m3, ND20Z, D400


PŮDORYS

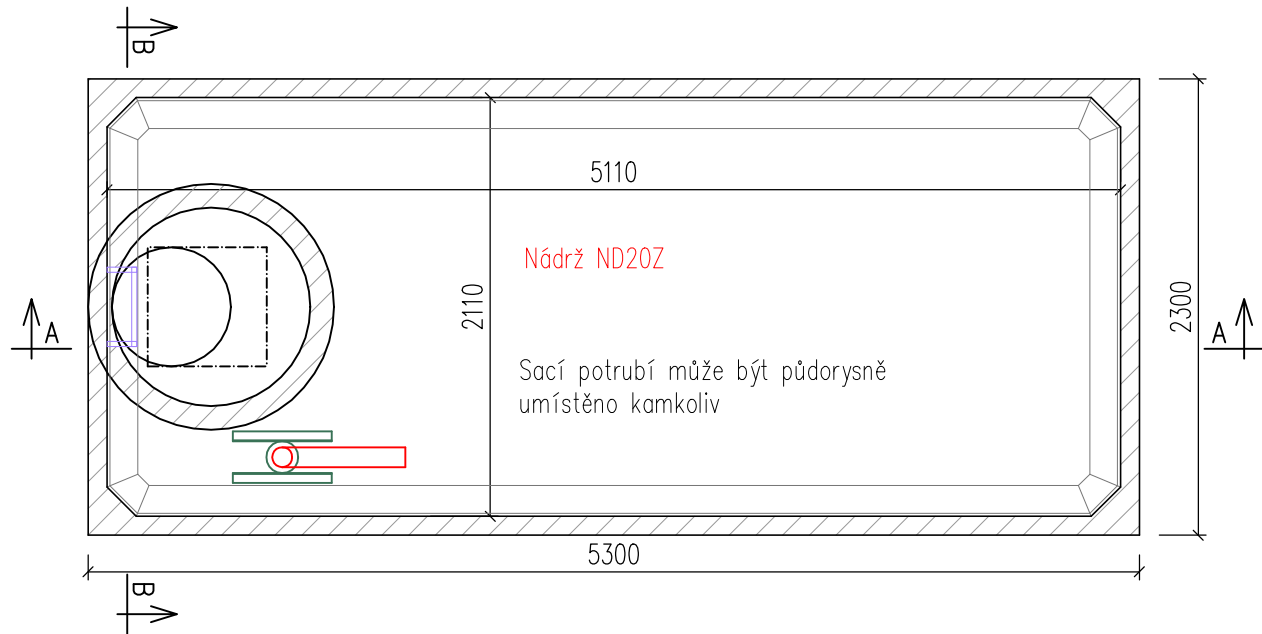

ŘEZ A-A'

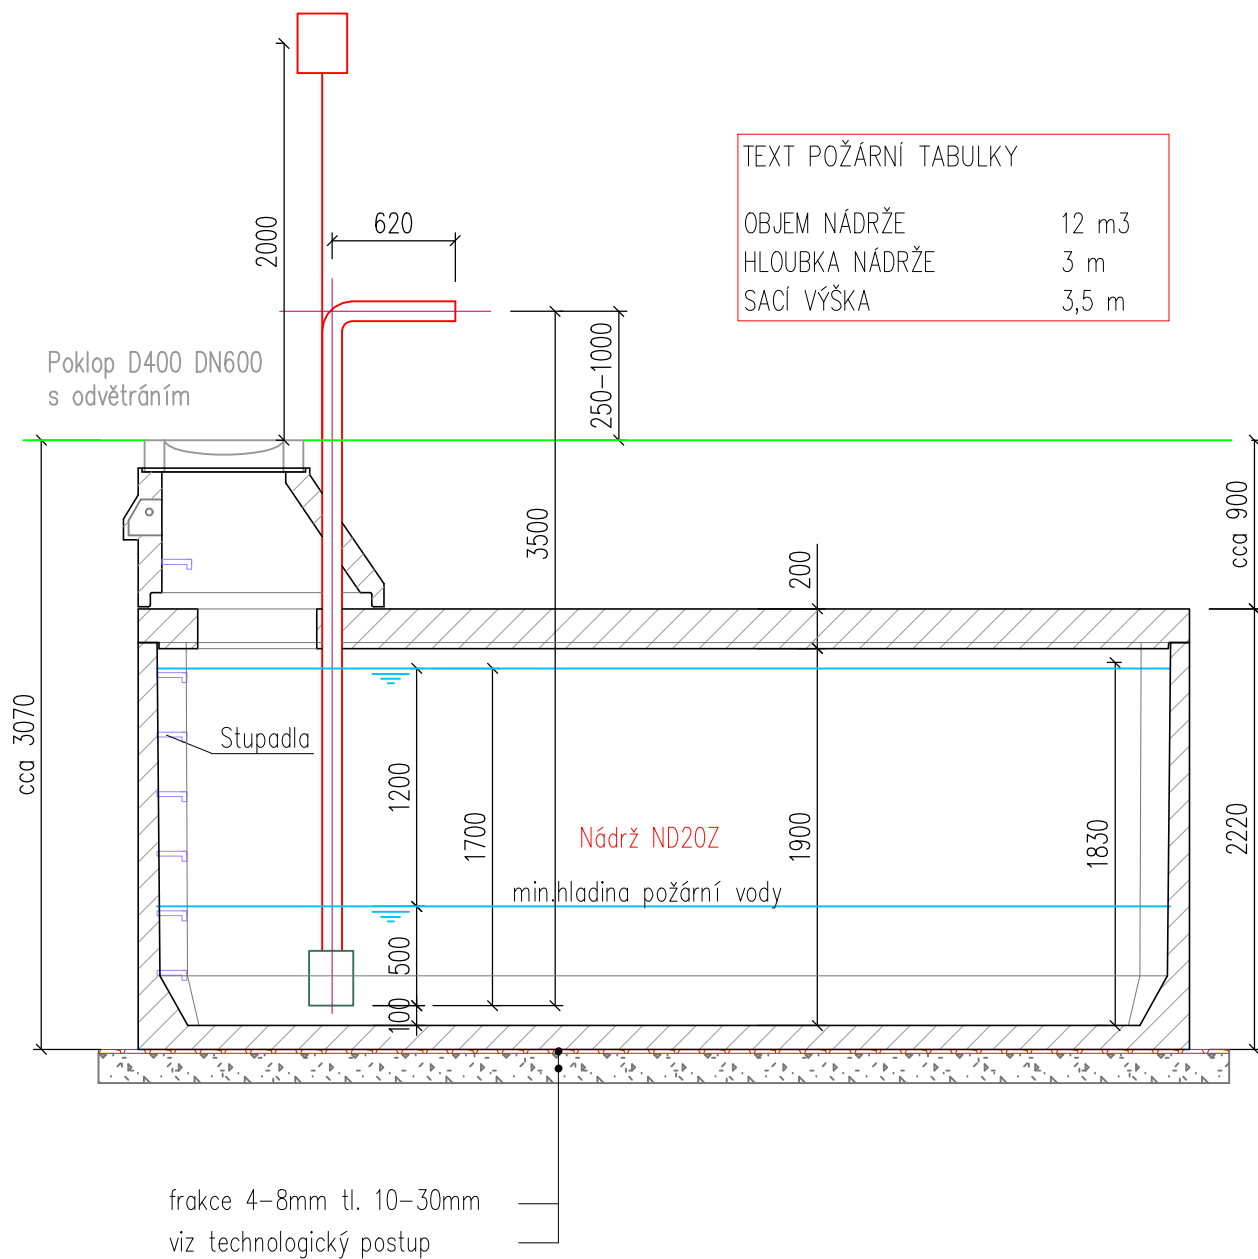

ŘEZ B-B'

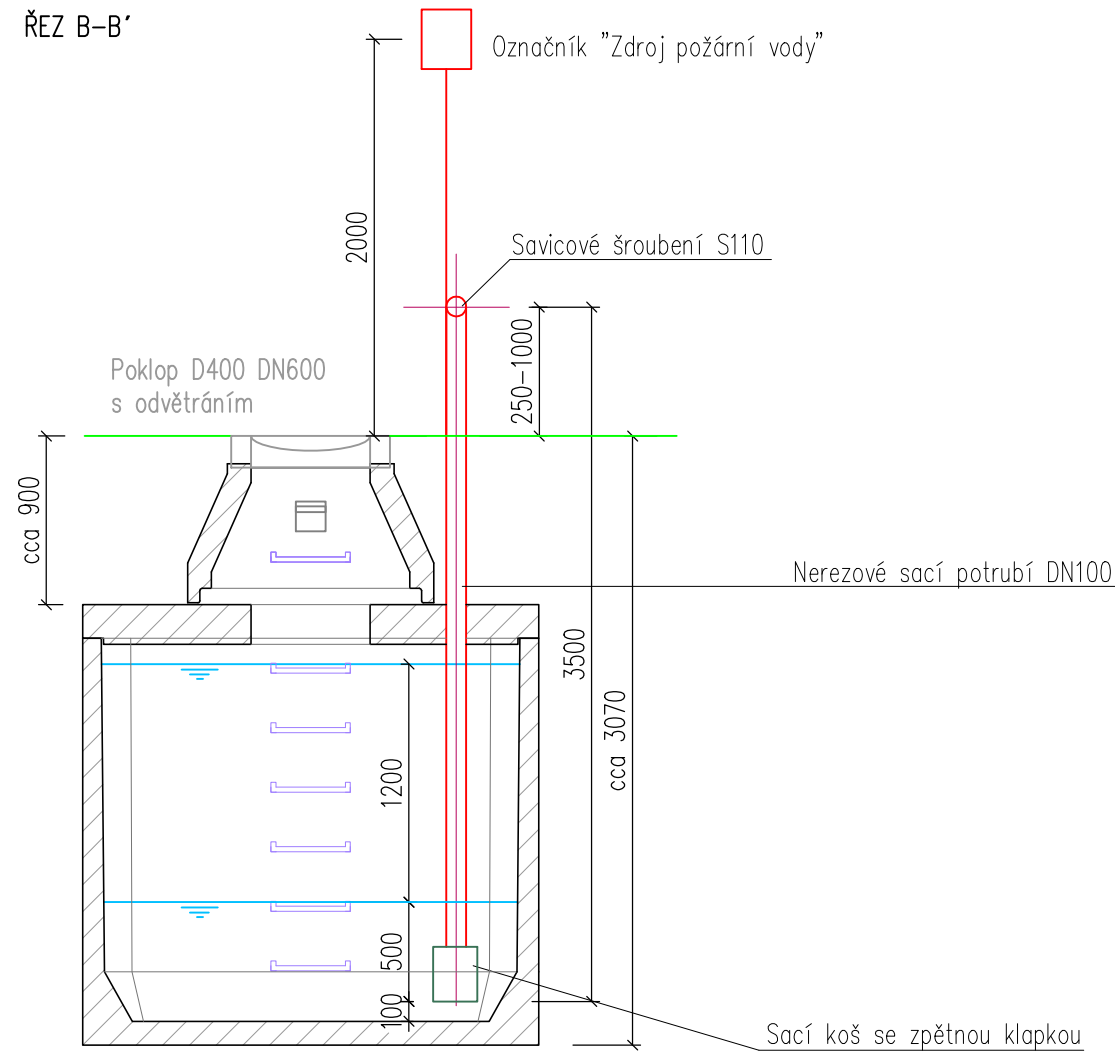

POZNÁMKA


beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2  
krytí výztuže 30 mm

Užitný objem nádrže ND20Z = objem požární vody je 12,6 m3.

Hmotnost dna nádrže ND20Z 13,3t  
Hmotnost stropu ND20S 6,8t

Strop je dimenzován pro přejezd nákladních vozidel při vrstvě zásypu v rozmezí 0,5 až 1,5 m.

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.  
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výrobce.

|                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VYPRACOVAL                                                 | BŘETISLAV JAKUBEC                                                                     |  <div><b>db betonové jímky s.r.o.</b><br/>Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem<br/>tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312<br/><a href="http://www.db-jimky.cz">www.db-jimky.cz</a>; <a href="mailto:jimky@db-jimky.cz">jimky@db-jimky.cz</a></div> |
| KONTROLOVAL                                                | ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| datum 5/2025                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| měřítka                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stupeň dokumentace                                         | VÝKRES TVARU                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| objekt: Požární nádrž 12 m3, ND20Z, D400<br>- schéma tvaru |                                                                                       | ČÍSLO VÝKRESU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |