



Požární nádrž 12m3, ND20, B125

PŮDORYS

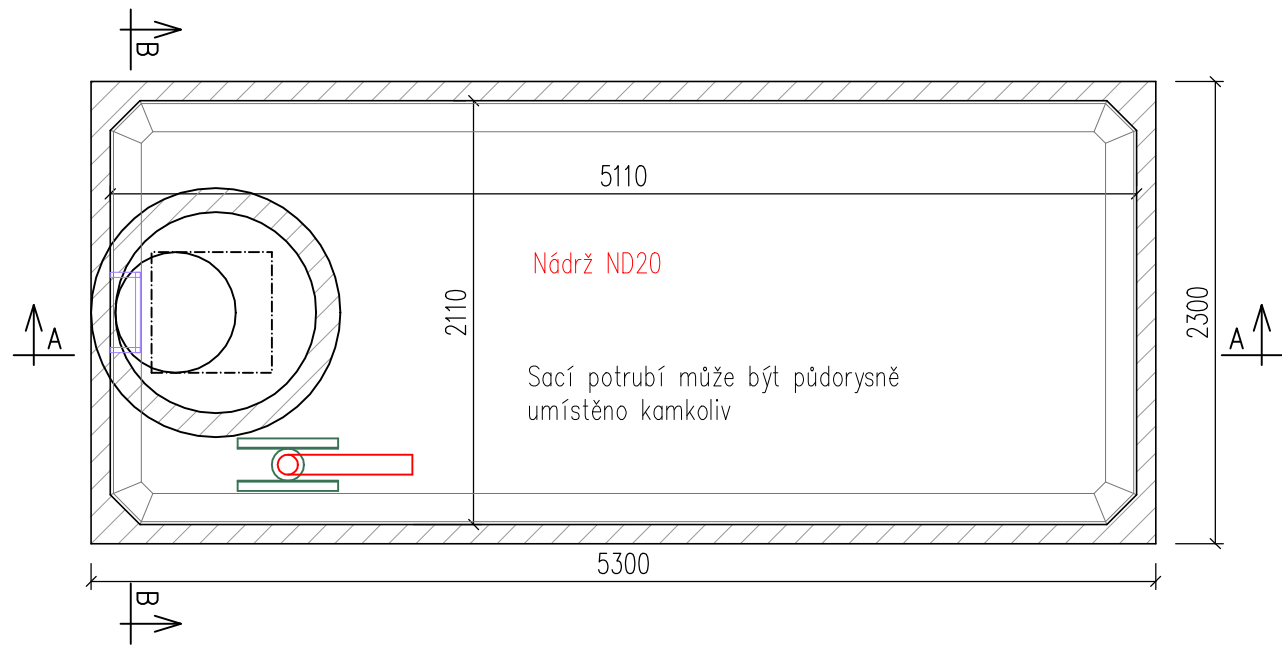


ŘEZ A-A'

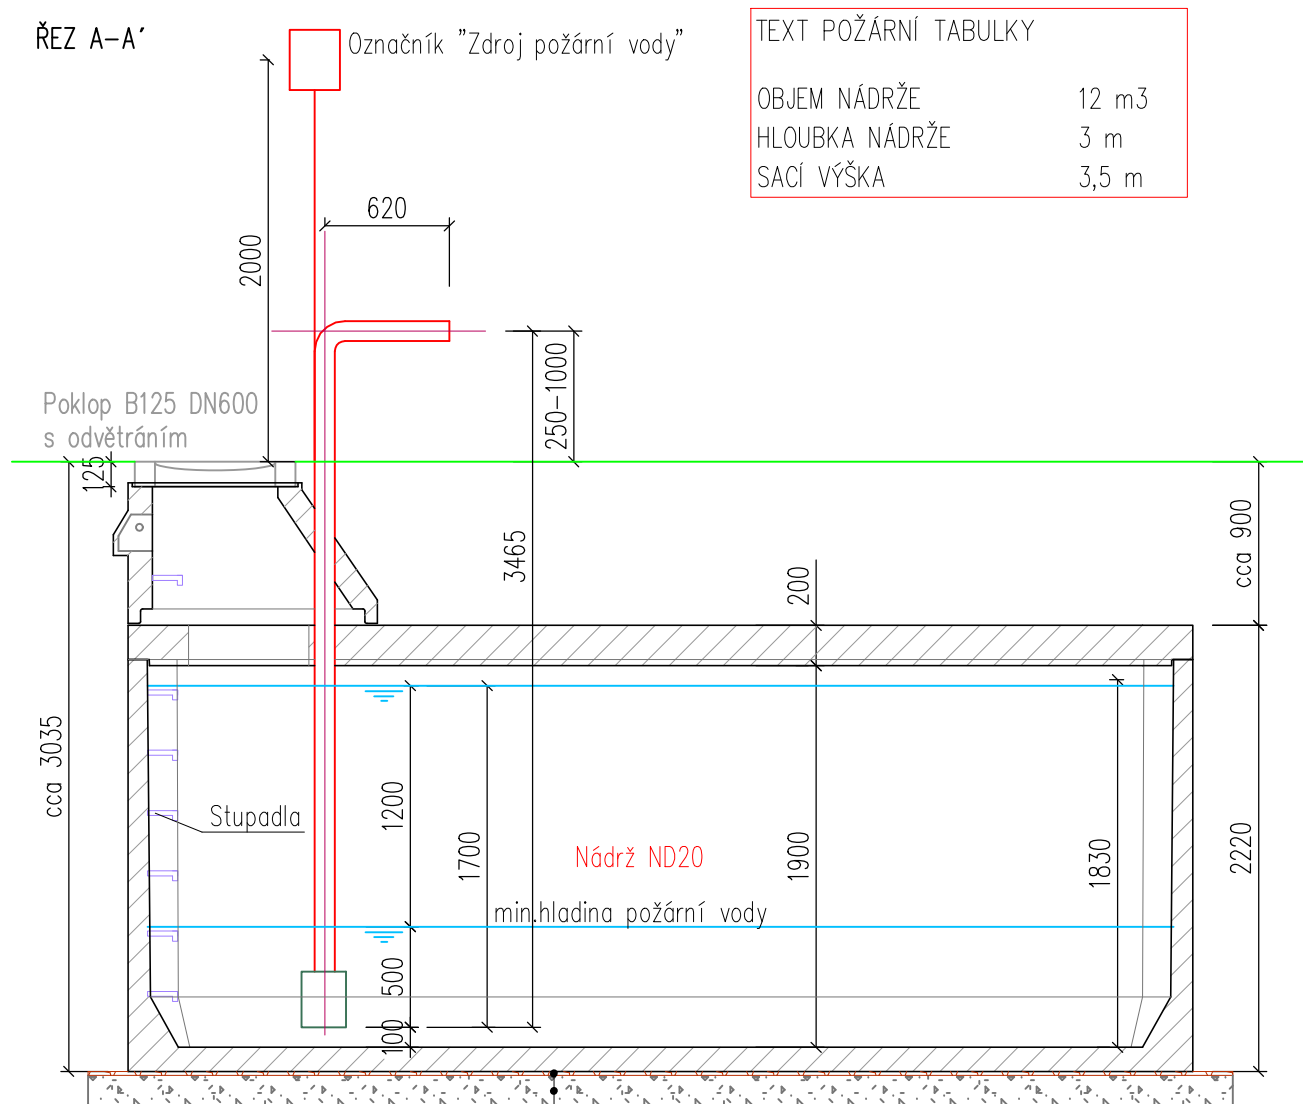

frakce 4-8mm tl. 10-30mm
viz technologický postup

ŘEZ B-B'

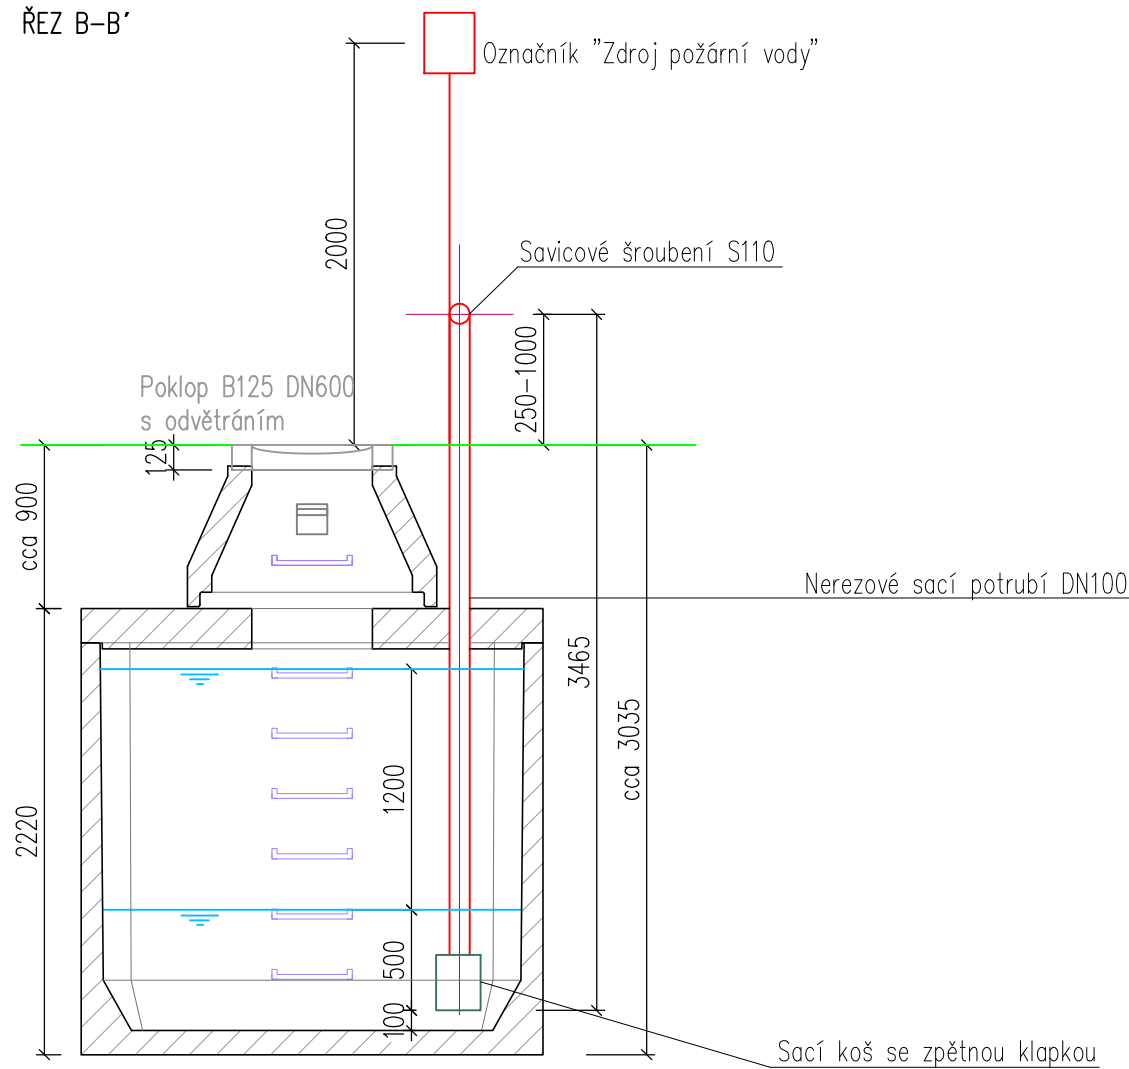

POZNÁMKA


beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2
krytí výztuže 30 mm

Užitný objem nádrže ND20 = objem požární vody je 12,6 m3.

Hmotnost dna nádrže ND20 13,0t
Hmotnost stropu ND20S 6,8t

Strop je dimenzován pro přejezd osobních vozidel při vrstvě zásypu v rozmezí 0,5 až 1,5 m.

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výrobce.

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 db betonové jímky s.r.o. Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
datum 5/2025		
měřítko		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: Požární nádrž 12 m3, ND20, B125 - schéma tvaru		ČÍSLO VÝKRESU