


PUDORYS




OBJEM NÁDRŽE	14 m3
HLOUBKA NÁDRŽE	4,1 m
SACÍ VÝŠKA	4,2 m

Označník "Zdroj požární vody"

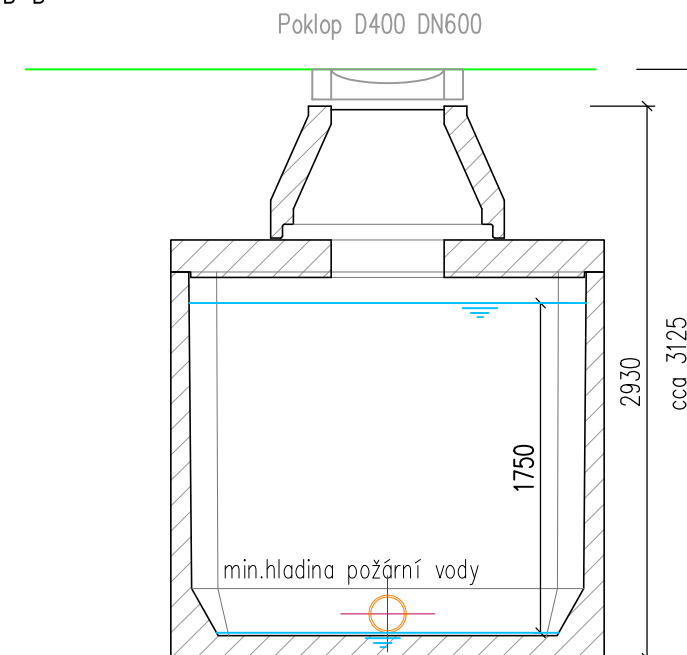

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výroby.

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 db betonové jímky s.r.o. Střibná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 31 www.db-jimky.cz ; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
datum 5/2025		
měřičko		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: Požární nádrž 14 m3, ND14Z, D400 - schéma tvaru		ČÍSLO VÝKRESU