



Požární nádrž 35m3, 2xND18Z, D400


PŮDORYS

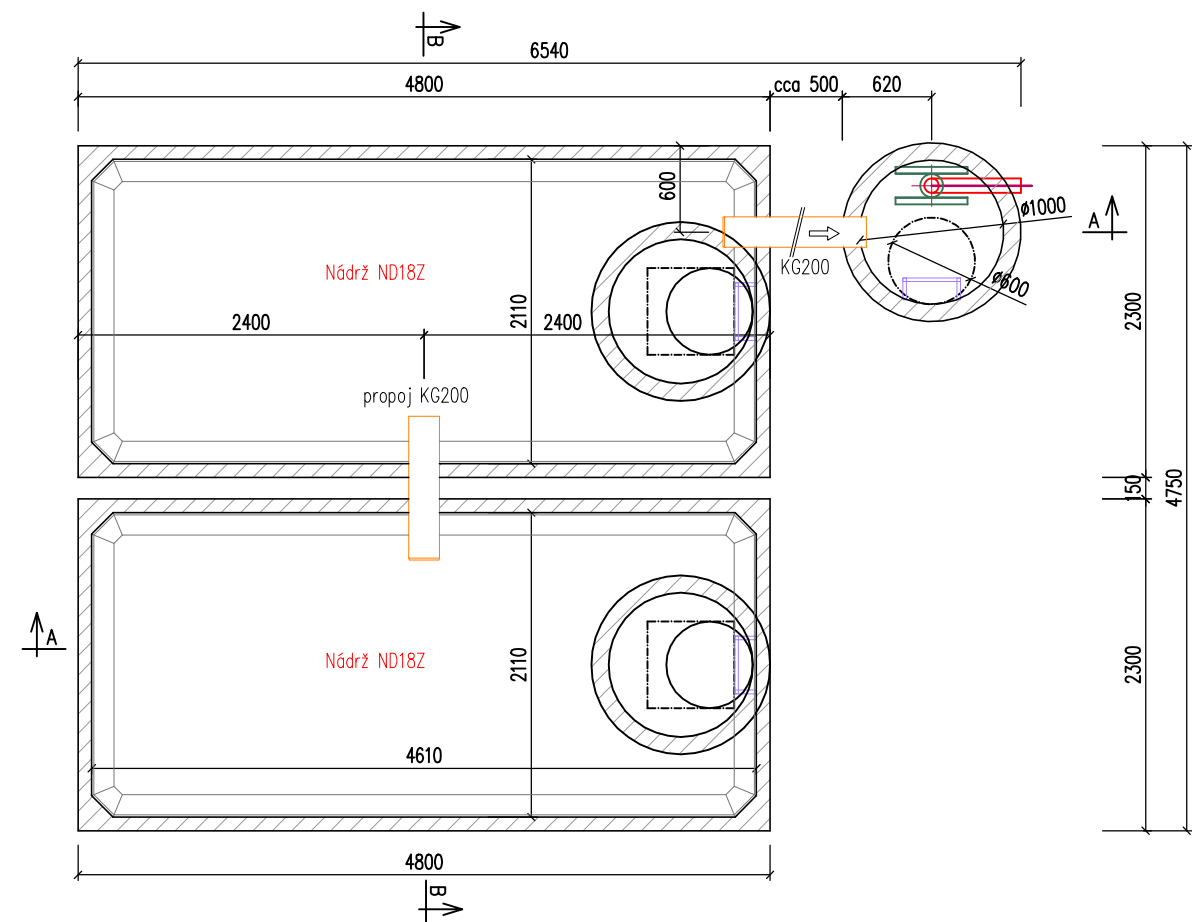

ŘEZ A-A'

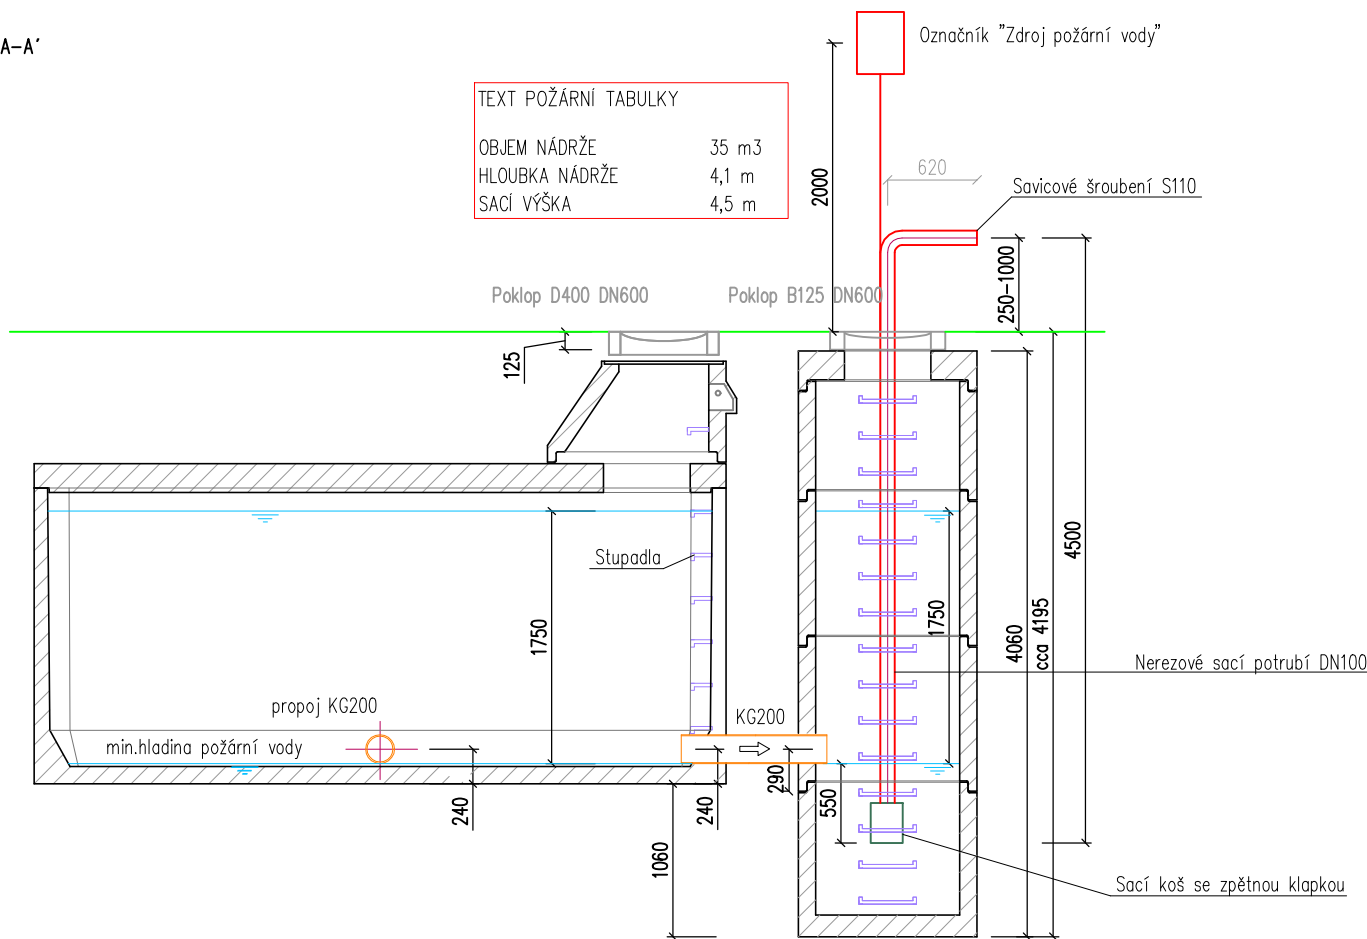

ŘEZ B-B'

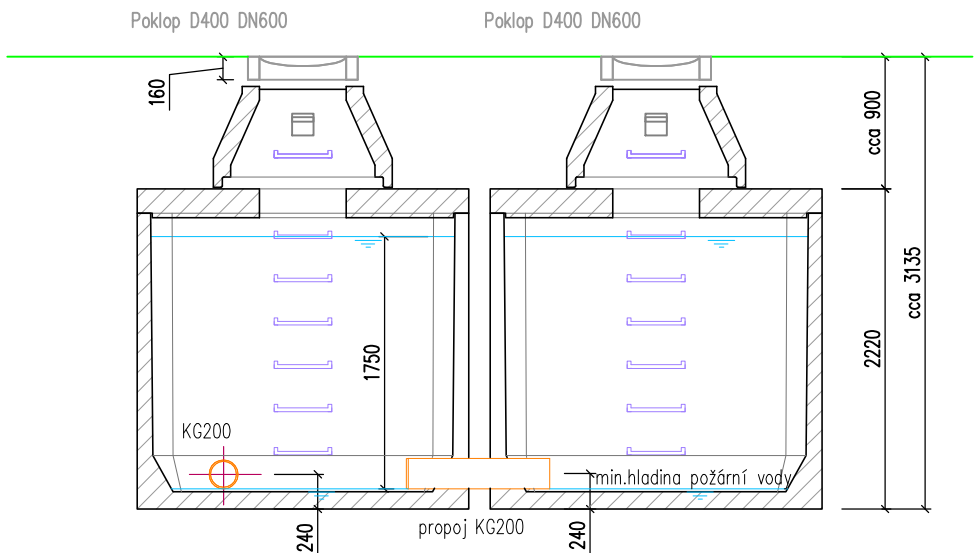

POZNÁMKA

beton třídy pevnosti C35/45 a třídy agresivity prostředí XA3, XF4, XC2
krytí výztuže 30 mm

Užitný objem nádrže ND18Z je 17,0 m3
Užitný objem šachty DN1000 je 1,4 m3

Celkový užitný objem požární nádrže = 17,0 x2 + 1,4 = 35,4 m3

Hmotnost dna nádrže 12,2t
Hmotnost stropu 5,5t

Strop je dimenzován pro přejezd nákladních vozidel při vrstvě zásypu v rozmezí 0,5 až 1,5 m.

Minimální únosnost základové spáry je 180 kPa.
Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby a dle technologického postupu výrobce.

VYPRACOVAL	BŘETISLAV JAKUBEC	 db betonové jímky s.r.o. Sídliště 651, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK	
datum	1/2025	
měřítko		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU	
objekt: Požární nádrž 35 m3, 2x ND18Z, D400 - schéma tvaru		ČÍSLO VÝKRESU